


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene SKSU 60 FT

Preces numurs: 6064409

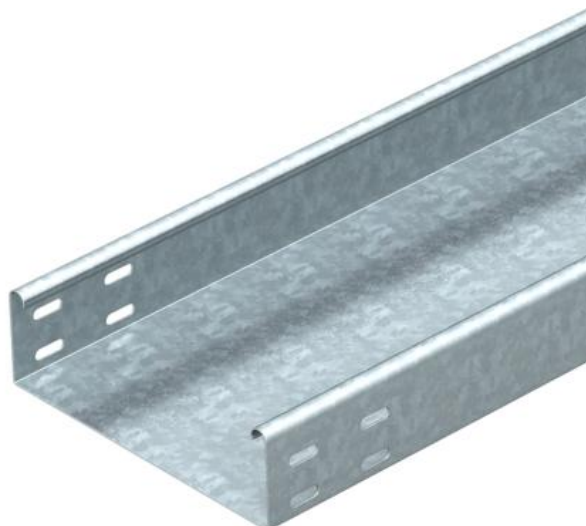

SKSU 60 = neperforeta smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma ar malas augstumu 60 mm.

Kabeļu rene abās pusēs ir aprīkota ar savienotājiem paredzētiem caurumiem.

Garenie savienotāji ir pasūtāmi atsevišķi.

Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.



**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

### Pamatdati

Preces numurs	6064409
Tips	SKSU 630 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu rene SKSU
Apzīmējums 2	neperforeta ar savien.caurum.
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x300x3000
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	554,67 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene SKSU 60 FT

Preces numurs: 6064409



### Izmēri

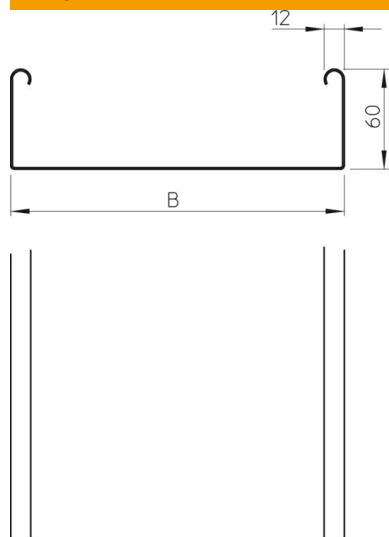


Garums	3 000 mm
Garums	10 ft
Platums	300 mm
Platums	12 in
Augstums	60 mm
Augstums	2 in
Loksnes biezums	0,06 in
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs B	300 mm

### Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsriezums	178 cm <sup>2</sup>
Derīgais šķērsriezums	17800 mm <sup>2</sup>
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

### Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,5 m	2,6 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	1,9 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	1,1 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,55 kN/m

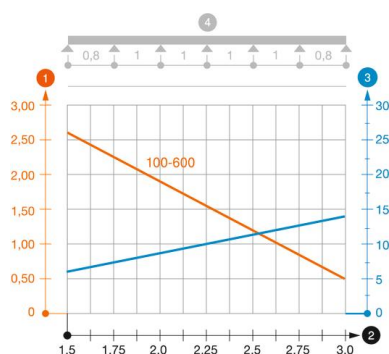

### SKSU 60 tipa kabeļu renes slodzes diagramma

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
  - 2 Attālums starp balstiem, m
  - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
  - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma